



ROZVÁDZAČ RS13:

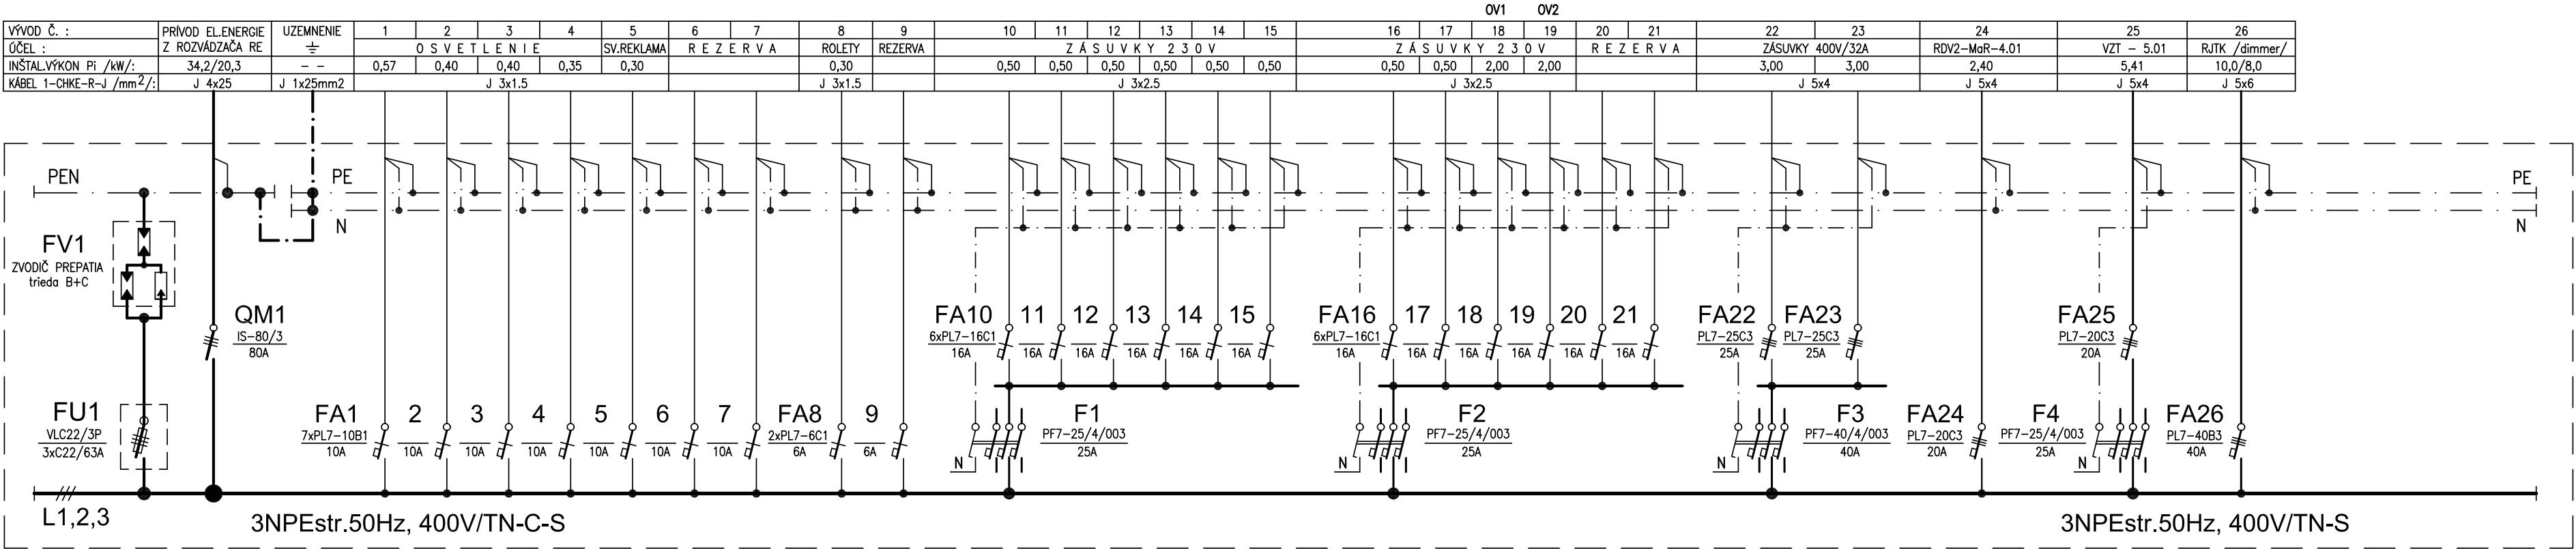

ZOSTAVA RS13:



POZNÁMKY:

ZAPUSTENÁ ROZVODNICA Z PVC, TYP BF-U-6/144, VÝROBCA MOELLER
ROZMERY Z š.588/v.1070/hl.136mm, ROZMERY NIKY š.496/v.1020/hl.127mm
KRYTIE IP40/IP20
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY HORE
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÝMI V ZMYSLE VYHL.718/2002 Z.z.
Pi=34.2kW, Pp=20.3kW

SÚSTAVA:

HLAVNÉ ROZVODY: 3PENstr.50Hz,400V/TN-C
ROZVODY K SPOTREBIČOM: 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA:

- PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41
- ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A, kap.A.1/
- KRYTÍM /príl.A, kap.A.2/
DOPLNENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 - NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čl.411.3.2/
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

PROSTREDIE:

ZÁKLADNÉ, OBYČAJNÉ /AA5, AB5, AD1/

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPROMONT TRENČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk	
ING.ARCH. BALAŠČÁK	ING. Dominik SLUŠNÝ	Milan BALAJ		
KRAJSKÝ ÚRAD: TRENČÍN			MESTSKÝ ÚRAD: TRENČÍN	
INVESTOR : MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TRENČÍN			FORMÁT :	3 A4
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TRENČÍN			DÁTUM :	06/2010
			STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
			ZÁK.Č. :	45/2010
			ARCH.Č. :	45/2010
E1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA :	Č.VÝKRESU :
ROZVÁDZAČ RS13, SCHÉMA A ZOSTAVA			- -	2.10