


SCHÉMA ROZVODOV NN

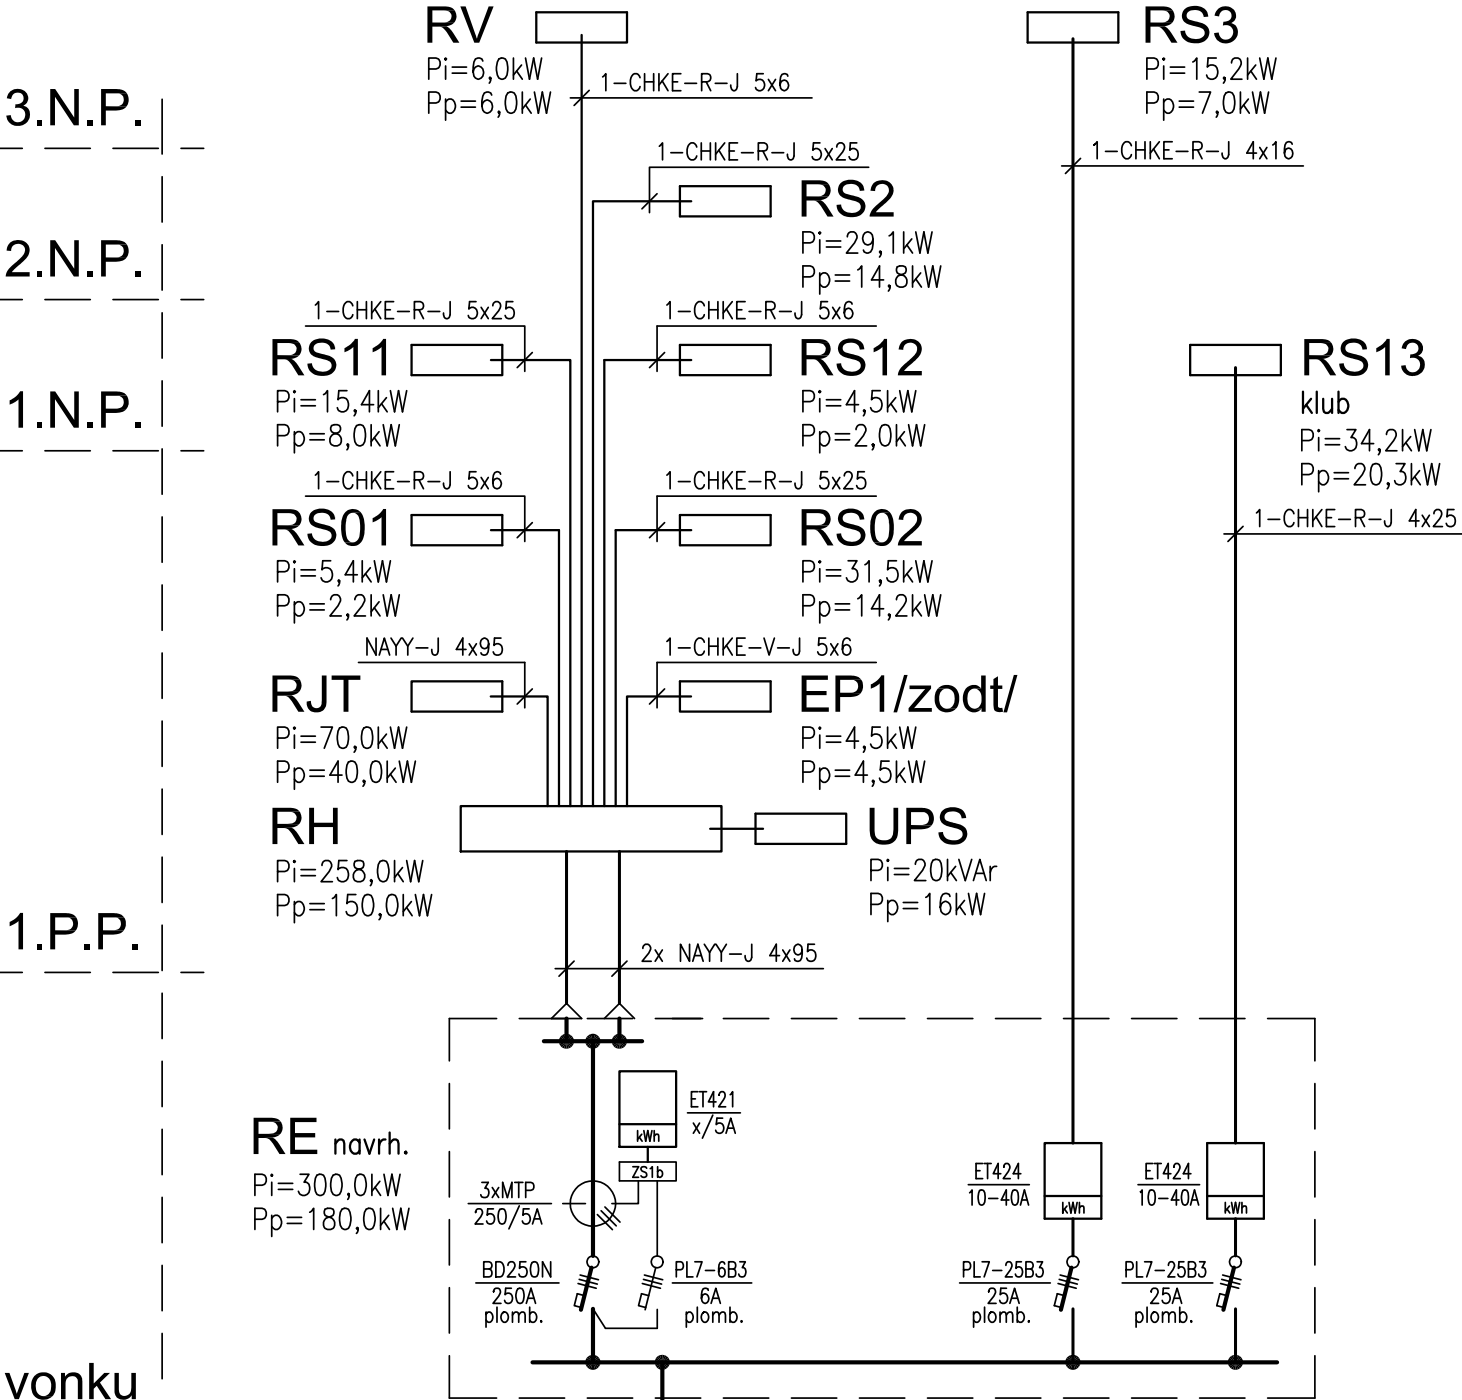


SÚSTAVA:  
OCHRANA:

- 3PENstr.50Hz,400V/TN-C
- 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S
- PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41
- ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE:
  - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A,kap.A.1/
  - KRYTMI /príl.A,kap.A.2/
- NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE:
  - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /§I.411.3.2/

PROSTREDIE: VONKAJŠIE, AKTÍVNE, ZLOŽITÉ

ZOSTAVA RE:



ROZVÁDZAČ "RE" ELEKTROMEROVÝ S ATYPICKOU NÁPLŇOU V SKRINI HASMA  
ROZMERY SR9 - 815x1200x245mm, ZAPUSTENÝ DO FASÁDY  
KRYTIE IP43/20  
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY HORE  
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÝMI V ZMYSLE VYHL. 508/2009 Z.z.

HIP:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPROMONT TREŇČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk	
ING.ARCH. BALAŠČÁK		ING. Dominik SLUŠNÝ	Milan BALAJ		
KRAJSKÝ ÚRAD: TREŇČÍN		MESTSKÝ ÚRAD: TREŇČÍN			
INVESTOR : MESTO TREŇČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TREŇČÍN				FORMÁT :	2 A4
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TREŇČÍN				DÁTUM :	06/2010
				STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
				ZÁK.Č. :	45/2010
				ARCH.Č. :	45/2010
E 1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA				MIERKA :	Č.VÝKRESU :
SCHÉMA ROZVODOV NN				- -	2.13